

OZNÁMENÍ

o přerušení nebo omezení dodávky vody dle zákona

č. 274/2001 Sb. § 9 odst. 5

Vážený zákazníku,

omlouváme se, ale z důvodů **opravy havárie** vodovodní sítě bude

v Hodousicích – viz přiložená mapa

dne 6. 9. 2024

přerušena dodávka pitné vody a to **od 08:00 do 15:00 hodin.**

Případné nejasnosti vám vysvětlí pan Miroslav Mundl tel. 720 052 997.

Děkujeme za pochopení

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870


e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz



Vytisknuto: 05.09.2024 6:50

Měřítko: 1 : 3 000

0 30 60 m

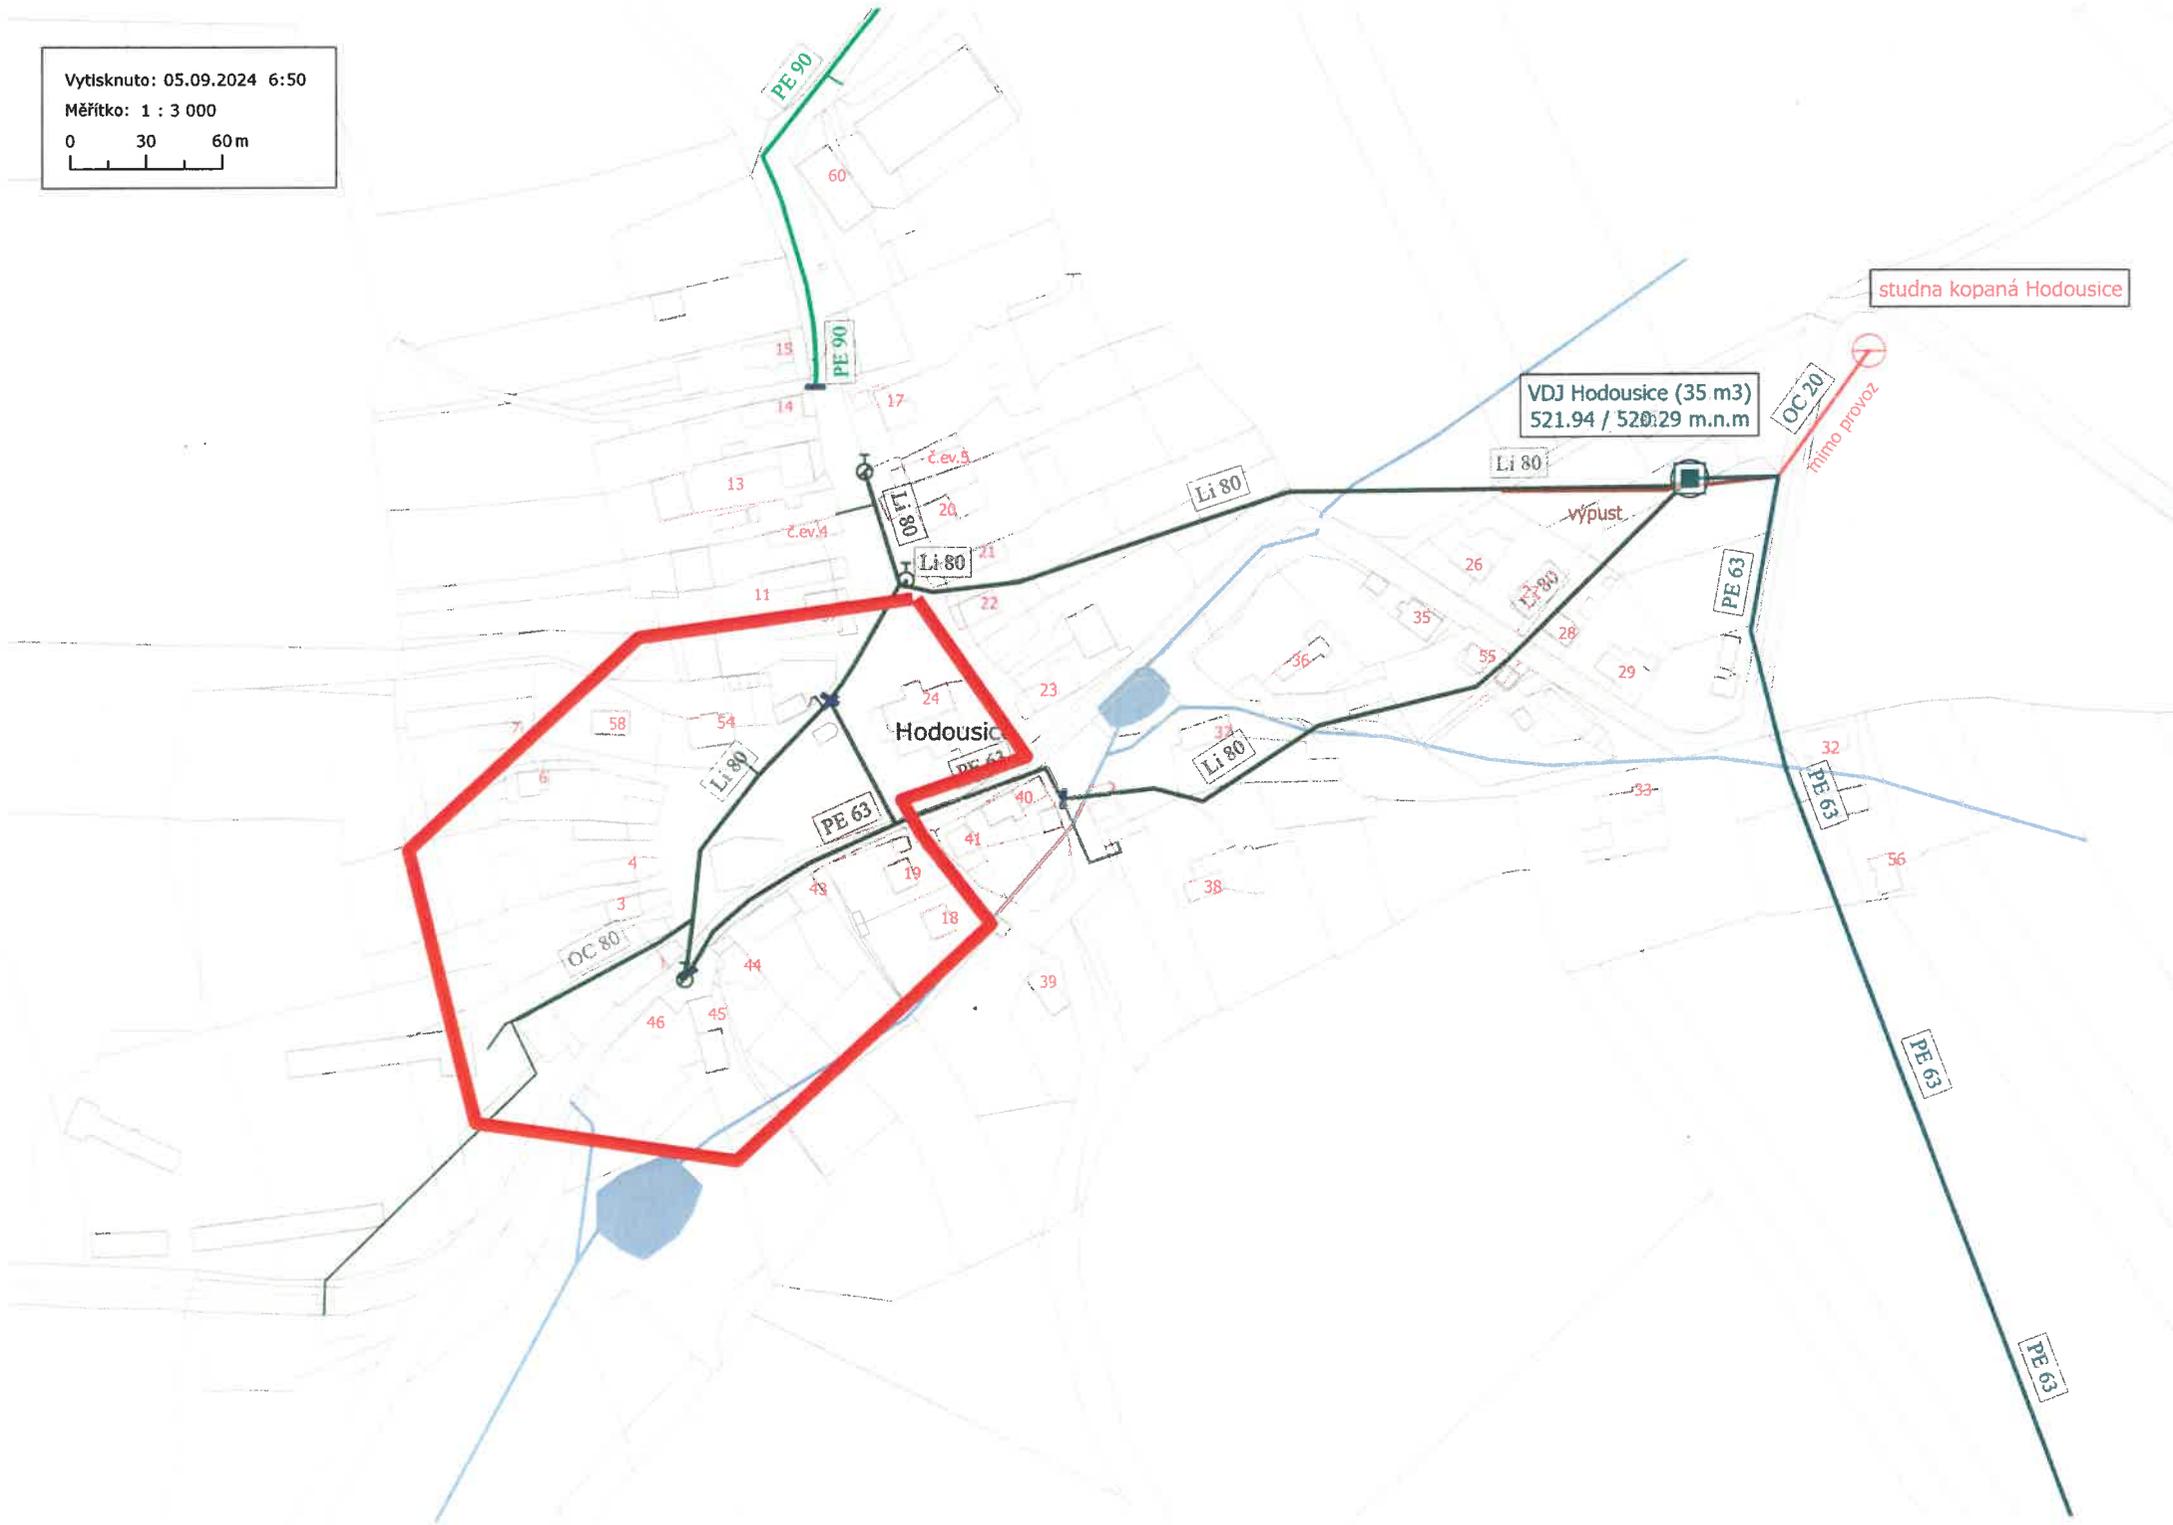

studna kopaná Hodousice

VDJ Hodousice (35 m³)
521.94 / 520.29 m.n.m

Hodousice

výpust

mimo provoz

PE 90

60

15

14

17

13

11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

58

54

5

4

3

46

45

18

19

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

č.ev.4

č.ev.4

č.ev.4

č.ev.4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Li 80

PE 63

OC 20

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63